


STAN ISTNIEJĄCY

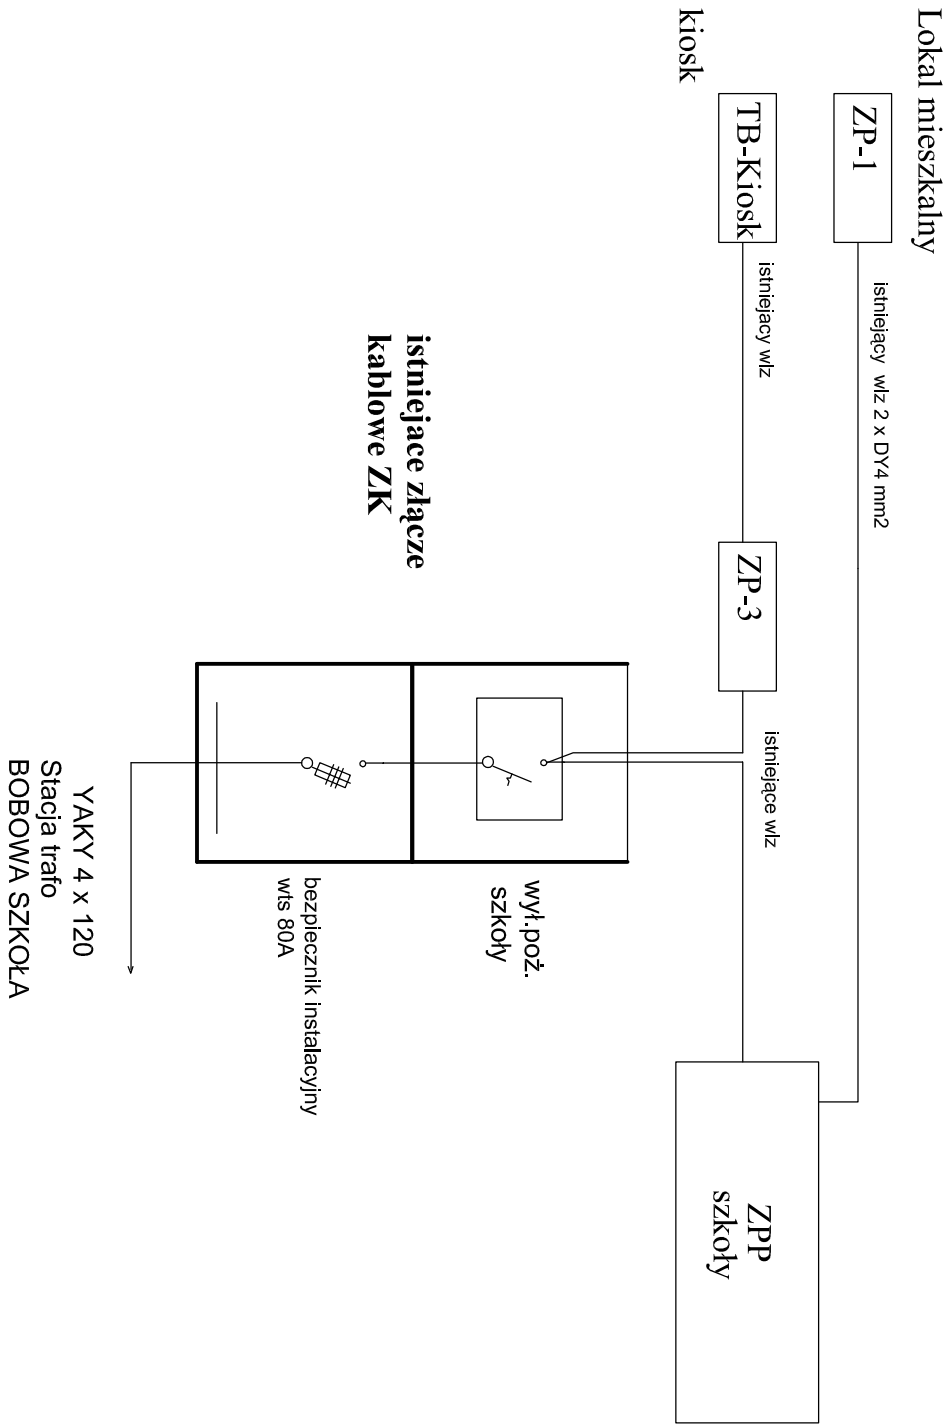

Istniejące złącze kablowe i wyłącznik pożarowy wykonane na bazie skrzynek żeliwnych S1 w I klasie ochrony (przeznaczone do wymiany w zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o salę gimnastyczną).

ZPP szkoły - istniejący zestaw przyłączeniowo-pomiarowy szkoły (zabudowany w wiatrolapie parteru) przeznaczony do wymiany w zadaniu inwestycyjnym : Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o salę gimnastyczną

ZP-1 - istniejąca tablica dla układu pomiarowego byłego lokalu mieszkalnego (zabudowana na II piętrze klatki schodowej) (przeznaczona do przebudowy w zadaniu inwestycyjnym: Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe ZAS).

ZP-3 - istniejący układ pomiarowy kiosku (zabudowany w wiatrolapie) przeznaczony do przebudowy w zadaniu inwestycyjnym : Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o salę gimnastyczną

Ochrona przeciwporażeniowa "szybkie wyłączenie" wg. PN-IEC 60364-4-41
Układ sieciowy TN-C

OBIEKT	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POM. ZAS W		DATA:
ADRES	ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY		VIII. 2009
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA
mgr inż. Tomasz Rogóż NR UPK: A-NB-7342/66/91			
SPRAWDZIŁ	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU
		SCHEMAT ZASILANIA ZPP szkoły, byłego lokalu mieszkalnego, kiosku STAN ISTNIEJĄCY	1