

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/15/2010. Nazwa zadania „**Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie :


W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacjach projektowych Zamawiający określił nawierzchnie boiska bieżni oraz rozbiegu skoczni. W SST rozdział VII punkt 2.2 Zamawiający opisuje nawierzchnie jako „Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i rozbiegu syntetyczna, jednowarstwowa, nieprzepuszczalna dla wody (np. ELTAN EPDM 2S Interchemol lub równoważne). Nawierzchnia syntetyczna gr.14 mm.

Zamawiający takim opisem powoduje utrudnienia w złożeniu oferty oraz naraża siebie na problemy z weryfikacją dokumentów ofertowych. Zadanie opisano błędnie. Nawierzchnia typu np. ELTAN EPDM 2S Interchemol lub równoważne” jest nawierzchnią dwuwarstwową oraz przepuszczalna dla wody którą układa się na ET i przepuszczalnej podbudowie tłuczniowej. W omawianym zadaniu zaprojektowano zaś nieprzepuszczalne podbudowy asfaltowe.

Jaką nawierzchnię należy zastosować? Jakie parametry powinna ona spełniać

Odpowiedź:

Należy zastosować nawierzchnię jak podano w dokumentacji .
Typ tej nawierzchni może być układany na asfalcie.

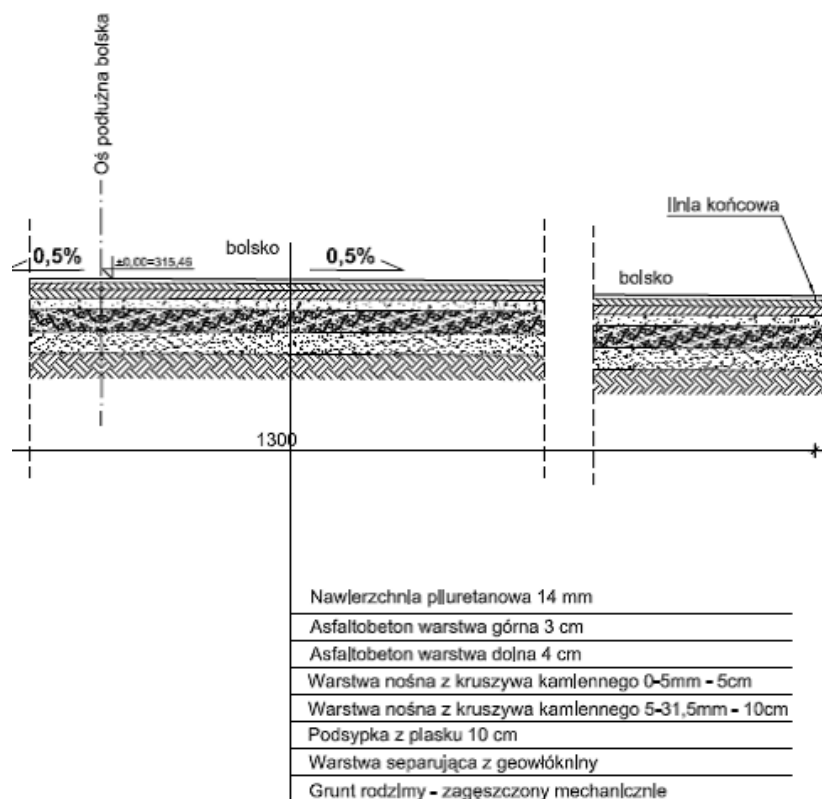

Nawierzchnia syntetyczna, jednowarstwowa nieprzepuszczalna dla wody (np. ELTAN 2S Interchemol)

- × nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm
- × asfalt z kruszywem 0/4-0/8 – gr. 3 cm
- × asfalt z kruszywem 0/8-0/15 – gr. 4 cm
- × tłuczeń kamienny (kliniec) 0-5,00 mm grubości 5cm
- × tłuczeń kamienny 5-31,5 mm grubości 10 cm
- × podsypka z piasku gr. 10 cm

- × warstwa z geowłókniny
- × grunt rodzimy zageszczony.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy